


Pre.Ser.No.	
Ser.No.	

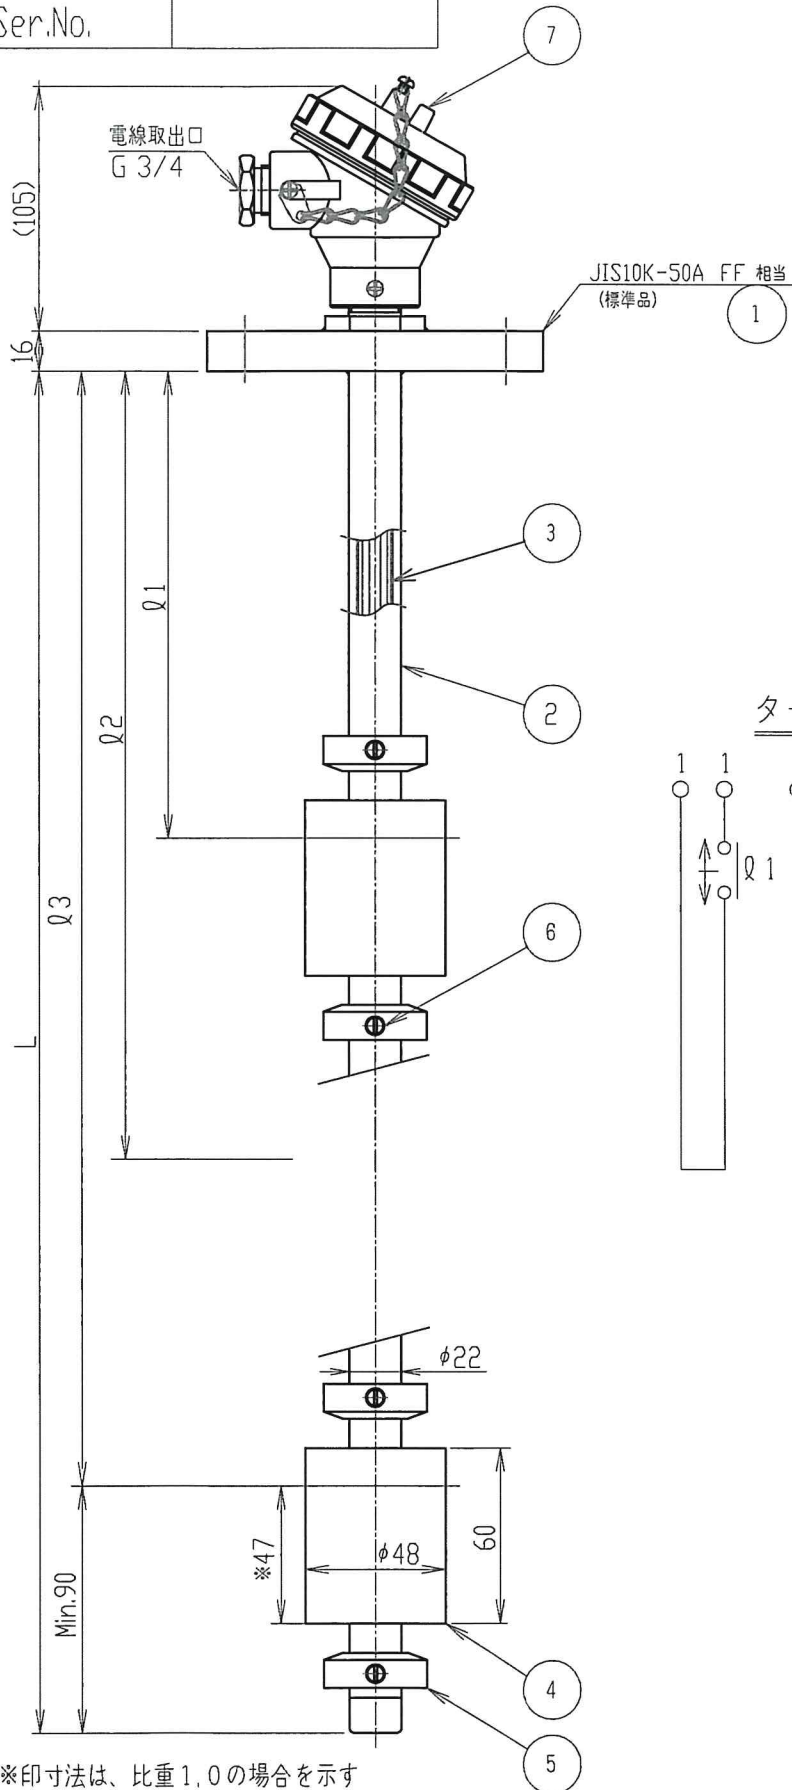


指定項目

台数	
フランジサイズ	☐ 標準品 ☐ 標準外 JIS ☐ K- ☐ A
液体名	
液比重	(指定無き場合は、1.0にて設定)
温度	
圧力	
寸法 (mm)	動作方式
L	
Q1	☐ ↑ ☐ ↓ ☐ ON ☐ OFF
Q2	☐ ↑ ☐ ↓ ☐ ON ☐ OFF
Q3	☐ ↑ ☐ ↓ ☐ ON ☐ OFF

Min. Q1=50mm
Q1~Q2の各間隔Min.105mm
LMax.=3900mm

ターミナル

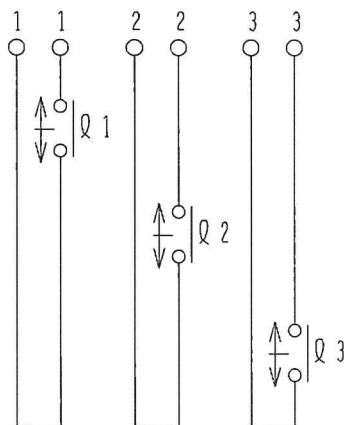

仕様

端子箱構造：IP65 (塗装色：シルバー)
最小測定可能液比重：0.85以上
フロート耐圧力：0.2MPa
使用温度：-10~50℃

接点仕様

接点容量：DC50W/AC70VA
最大開閉電圧：DC350V/AC300V
最大開閉電流：DC0.7A/AC0.5A

7	端子箱	ADC	1
6	ボルト	PVC	12
5	ストッパー	PVC	6
4	フロート	PP	3
3	ステム保護管	SUS	1
2	ステム	PVC	1
1	フランジ	PVC	1
No.	品名	材質	個数

※印寸法は、比重1.0の場合を示す

Ref.No.

レベルスイッチ

型式：FSPV-T-3NP

NICOM

Designed

H.Oki

Approved

H.Adachi

Date

2020-06-04

Dwg.No.

Checked

T.Nishiwaki


Scale

~

Code

LS-099-340

Pre.Ser.No.	
Ser.No.	

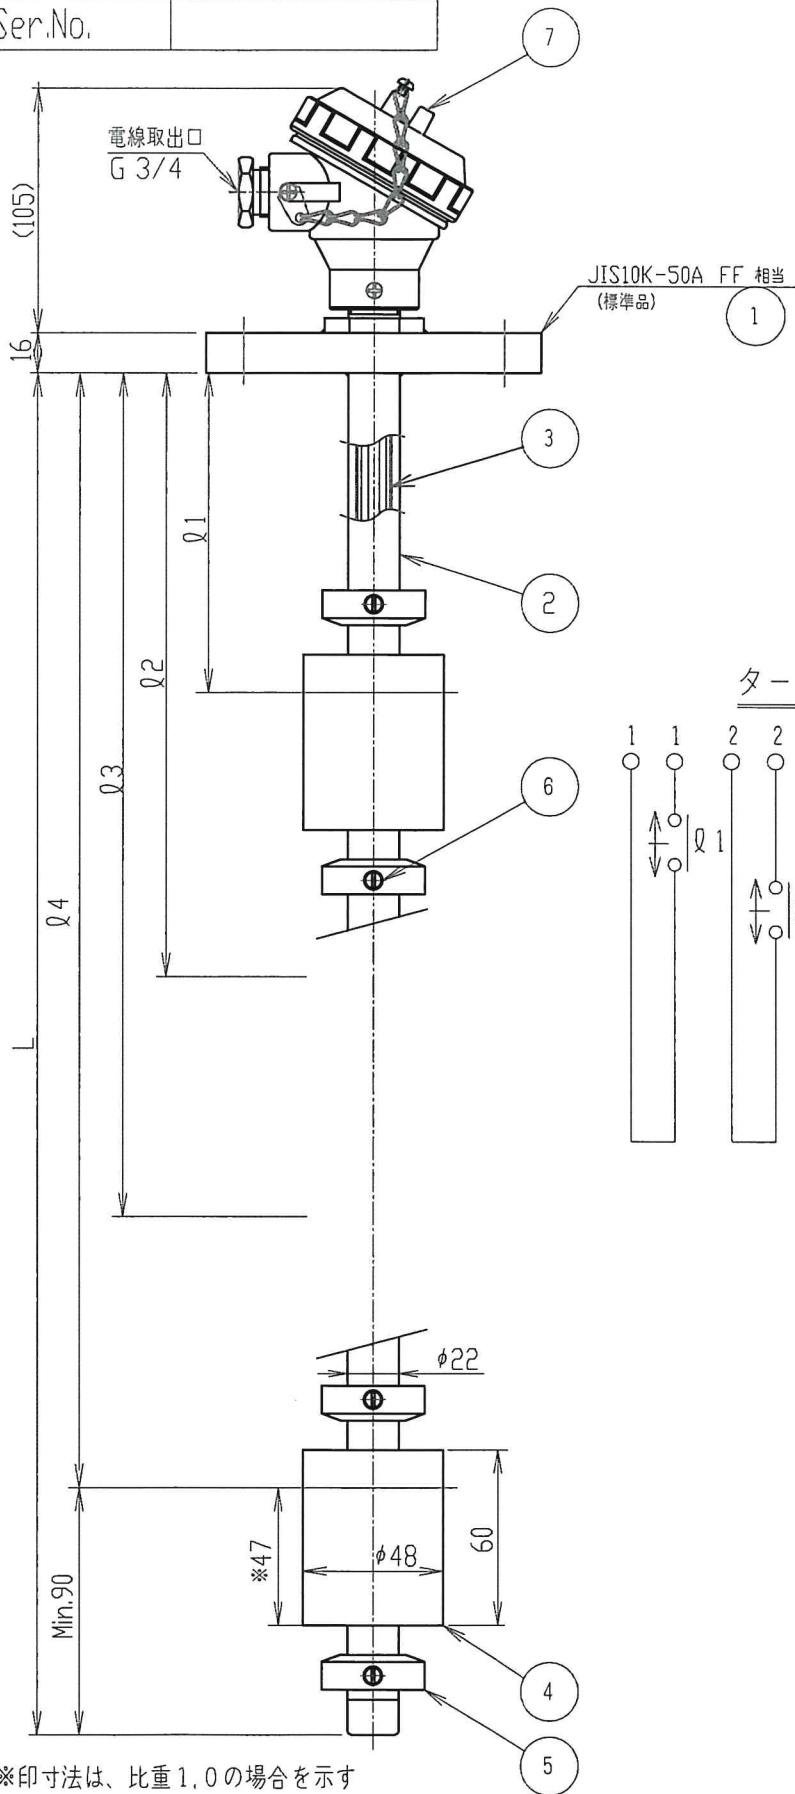


*印寸法は、比重1.0の場合を示す

指定項目

台 数			
フランジサイズ	☐ 標準品	☐ 標準外 JIS	K- A
液体名			
液比重	(指定無き場合は、1.0にて設定)		
温 度			
圧 力			
寸法 (mm)		動作方式	
L			
Q 1		☐ ↑	☐ ↓ ☐ ON ☐ OFF
Q 2		☐ ↑	☐ ↓ ☐ ON ☐ OFF
Q 3		☐ ↑	☐ ↓ ☐ ON ☐ OFF
Q 4		☐ ↑	☐ ↓ ☐ ON ☐ OFF

Min. Q1=50mm
Q1~Q2の間隔 Min. 105mm
L Max.=3900mm

ターミナル

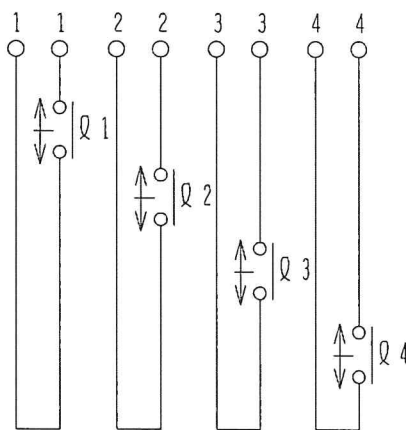

仕様

端子箱構造: IP65 (塗装色: シルバー)
最小測定可能液比重: 0.85以上
フロート耐圧力: 0.2MPa
使用温度: -10~50℃

接点仕様

接点容量: DC50W/AC70VA
最大開閉電圧: DC350V/AC300V
最大開閉電流: DC0.7A/AC0.5A

7	端子箱	ADC	1
6	ボルト	PVC	16
5	ストッパー	PVC	8
4	フロート	PP	4
3	ステム保護管	SUS	1
2	ステム	PVC	1
1	フランジ	PVC	1
No.	品名	材質	個数

Ref.No.


レベルスイッチ

型式: FSPV-T-4NP

Designed H.Oki	Checked T.Nishiwaki
Approved H.Adachi	Scale ~
Date 2020-06-04	Code
Dwg.No.	LS-099-341

NICOM

Pre.Ser.No.
 Ser.No.

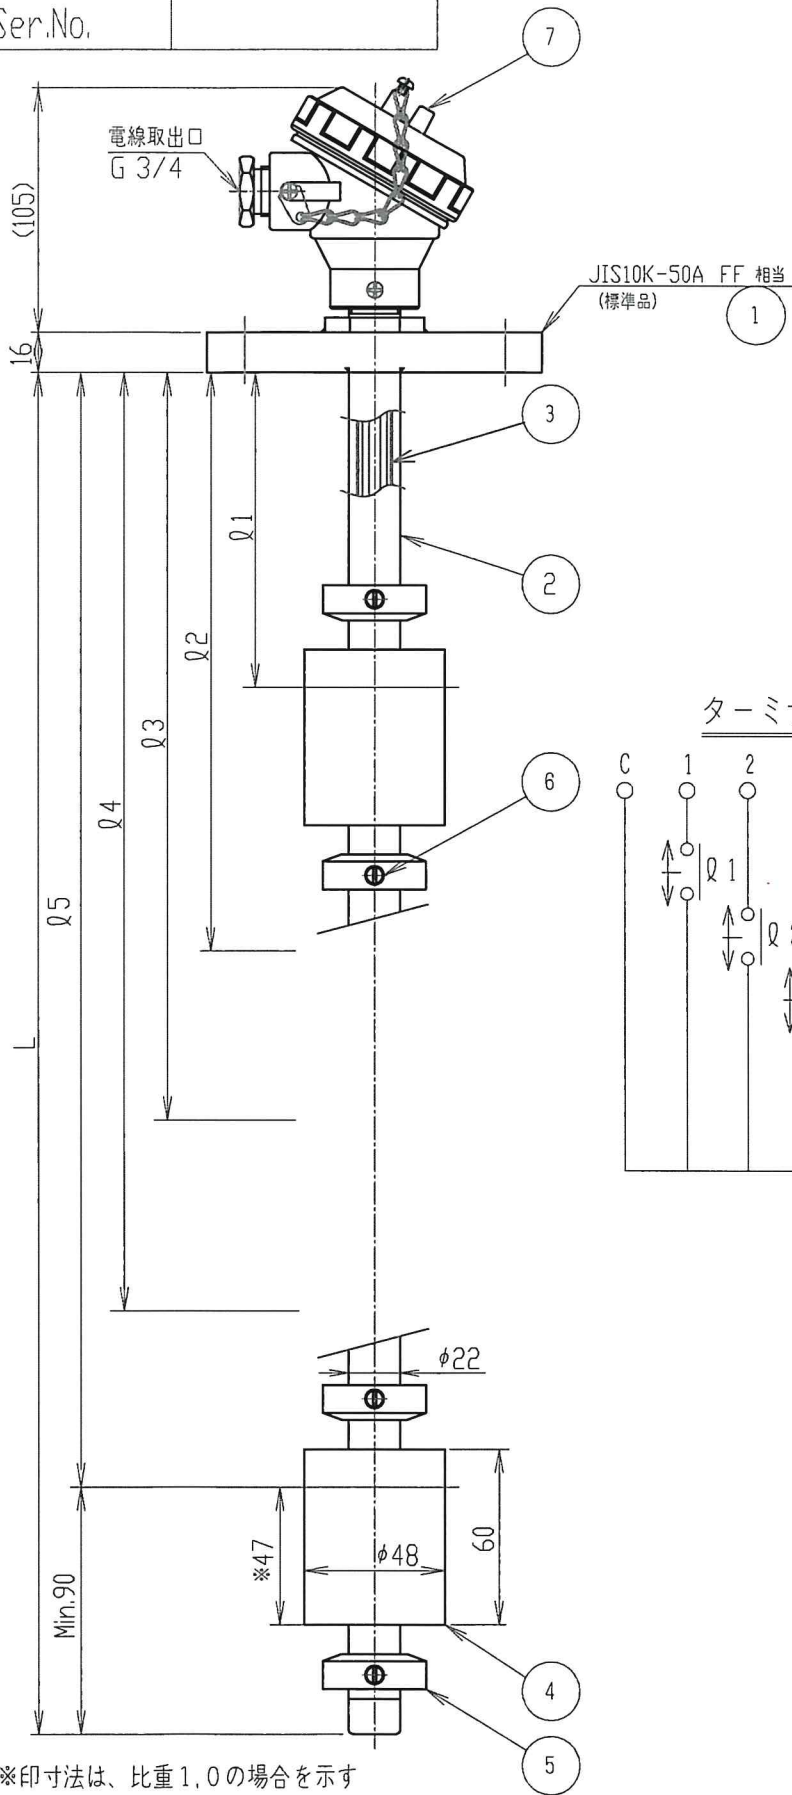


※印寸法は、比重1.0の場合を示す

指定項目

台数	
フランジサイズ	☐ 標準品 ☐ 標準外 JIS ☐ K- ☐ A
液体名	
液比重	(指定無き場合は、1.0にて設定)
温度	
圧力	
寸法 (mm)	
L	
Q1	☐ ↑ ☐ ↓ ☐ ON ☐ OFF
Q2	☐ ↑ ☐ ↓ ☐ ON ☐ OFF
Q3	☐ ↑ ☐ ↓ ☐ ON ☐ OFF
Q4	☐ ↑ ☐ ↓ ☐ ON ☐ OFF
Q5	☐ ↑ ☐ ↓ ☐ ON ☐ OFF

Min. Q1=50mm
 Q1~Q2の各間隔Min.105mm
 LMax.=3900mm

ターミナル

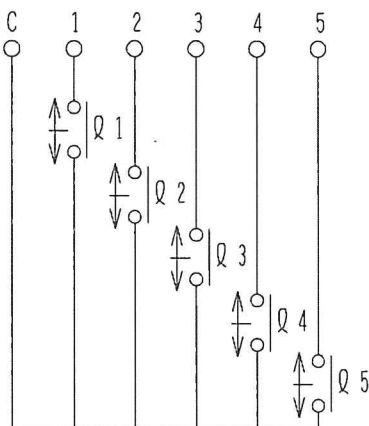

仕様

端子箱構造: IP65 (塗装色: シルバー)
 最小測定可能液比重: 0.85以上
 フロート耐圧力: 0.2MPa
 使用温度: -10~50℃

接点仕様

接点容量: DC50W/AC70VA
 最大開閉電圧: DC350V/AC300V
 最大開閉電流: DC0.7A/AC0.5A

7	端子箱	ADC	1
6	ボルト	PVC	20
5	ストッパー	PVC	10
4	フロート	PP	5
3	ステム保護管	SUS	1
2	ステム	PVC	1
1	フランジ	PVC	1
No.	品名	材質	個数

Ref.No.

レベルスイッチ

型式: FSPV-T-5NP

NICOM

Designed H.Oki	Checked T.Nishiwaki
Approved H.Adachi	Scale ~
Date 2020-06-04	Code
Dwg.No.	LS-099-342